

		10. Вентиляционный стояк для естественной вентиляции с дефлектором (материал ПВХ); - колодцы на сети ливневой канализации – пластиковые диаметром 600 мм, Н=1000 мм.
15	Срок действия технического задания	В течение срока выполнения работ. Изменения к заданию согласовываются и утверждаются Заказчиком.

Список прилагаемых документов:

Приложение №1. План асфальтирования.

Приложение №2. Схема организации рельефа.


Приложение №3. План сети ливневой канализации К2, напорной канализации К1.

Приложение №4. Технические условия на подключение к инженерным сетям ОАО НАК "Азот" производственного комплекса ООО «Руссоль», выданные 20.03.2014.

Руководитель ПТО

Руководитель ОС

Инженер-проектировщик ПТО

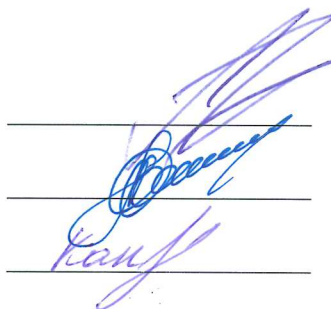

Д.Н. Болотный

Х.Я. Сагдеев

Т.Ф. Канчурин