
ПКАБ 01.23.02.02.013

Ra 12,5 (√)

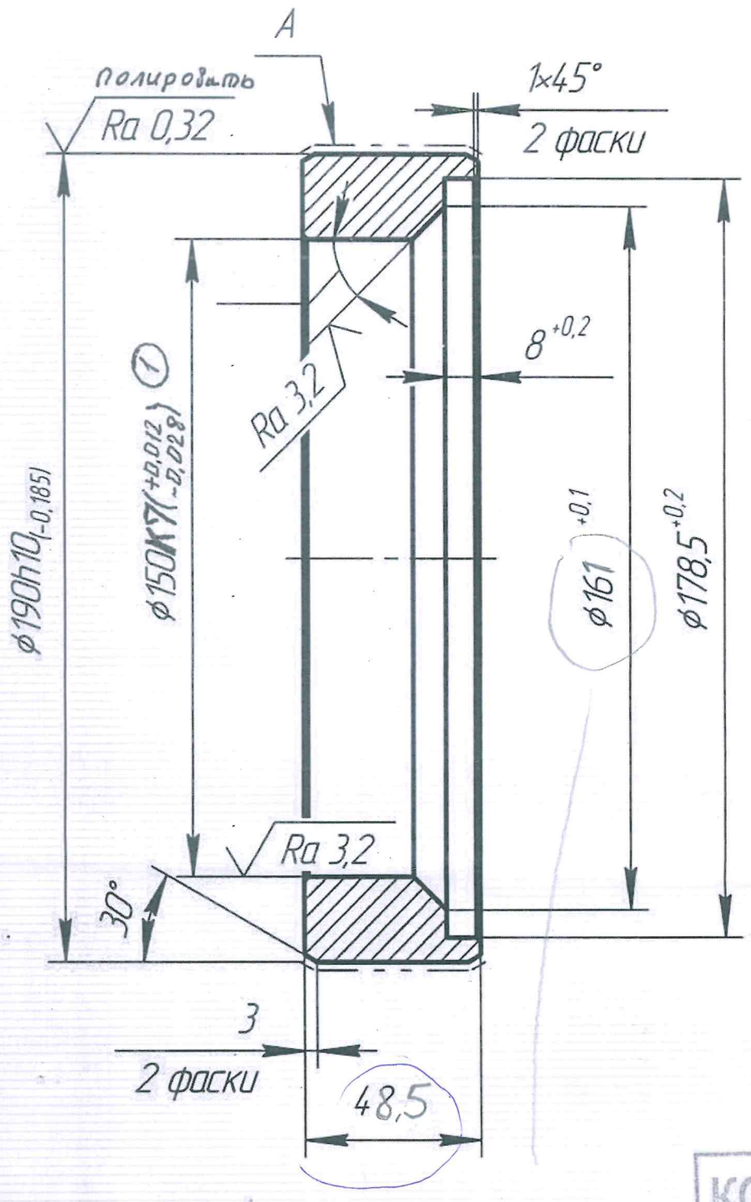

Согласовано с указанием рутором Фомиуте Голдура А.В. МЗ. КРИКО УГР

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

1. Цементировать поверхность А h 0,8...1,0; 56...62 HRC, остальное 35...40 HRC..
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – 2002 – mK.

ПКАБ 01.23.02.02.013			
Кольцо	Лит.	Масса	Масштаб
		2,9	1:2
	Лист	Листов 1	
Сталь 18ХГТ-2 ГОСТ 4543-71			

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.